



ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ




ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

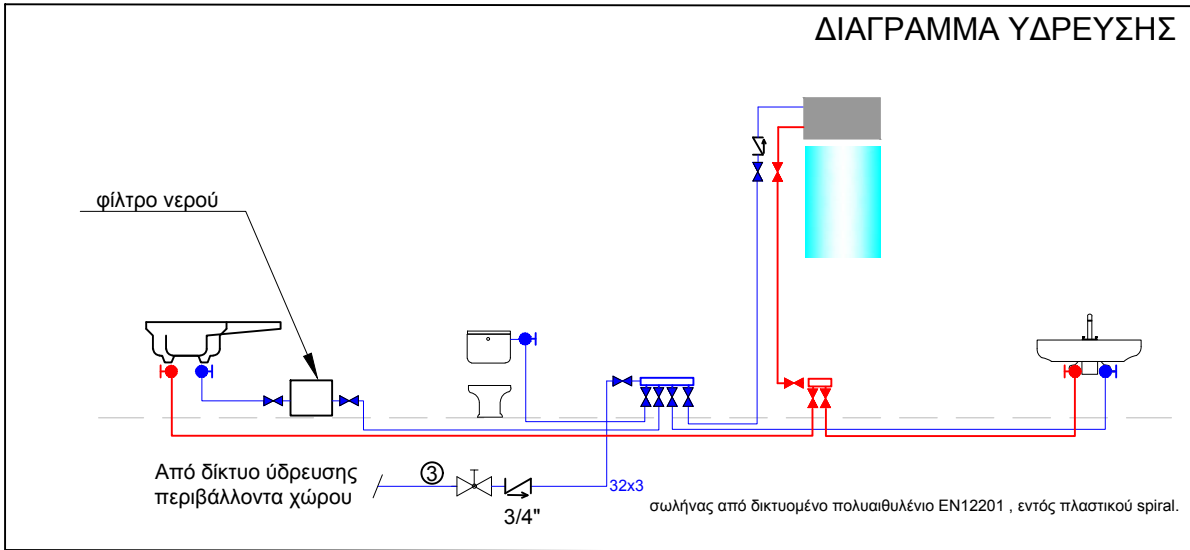

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Φρεάτιο 40x40 εκ σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης με χυτοσιδηρό καπάκι, ζιμπον και δικλείδα απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4"




Εσωτερική σωληνώση νερού (κρύο νερό) (δίκτυομένο πολυαιθυλένιο EN12201-PN16, εντός σπирάλ)



Εσωτερική σωληνώση νερού (ζεστό νερό) (δίκτυομένο πολυαιθυλένιο EN12201-PN16, εντός σπирάλ)




Εξωτερική σωληνώση νερού (HDPE EN12201)




Ανερχόμενη / καερχόμενη όδευση



σφαιρική βαλβίδα κρύου / ζεστού νερού




Βαλβίδα αντεπιστροφής




Γωνιακός διακόπτης κρύου / ζεστού νερού DN15




Διανομέας ζεστού / κρύου νερού



Ηλιακός θερμοσίφοντας 120λτ-4KW με επιλεκτικές επιφάνειες 2m2



Νιπτήρας



Λεκάνη



Φίλτρο νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΜ 05

ΚΑΙΜΑΚΑ

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

-

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

- ΕΠΤΑ Α.Ε.
- ΕΝΥΣ Ε.Π.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238, Χαλάνδρι Αττικής
τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΗ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, MSc

ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
Διπλ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
MSc ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ
Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'
ΒΑΘΜΟΥ